

Caractéristiques pour l'appui élastique

Domaine d'application statique: jusqu'à [N/mm²]

3,00

Domaine dynamique: jusqu'à [N/mm²]

4,50

Pic de pression: jusqu'à [N/mm²]

10,5

Dépendantes du facteur de forme, les valeurs indiquées s'appliquent pour un facteur de forme $q = 3$

Matériau Elastomère de polyétheruréthane à structure cellulaire fermée

Couleur bleu

Formes de livraison

Épaisseur: 12,5 mm et 25 mm

Tapis: 0,5 m de large, 2,0 m de long

Bandes: max. 2,0 m de long

Autres dimensions sur demande (pièces découpées et matricées aussi)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


Propriété du matériau	Valeur	Procédure de contrôle	Remarque
Facteur de perte mécanique ⁽¹⁾	0,09	DIN 53513 ⁽²⁾	valeur indicative
Module E statique ⁽¹⁾	17 N/mm ²	DIN 53513 ⁽²⁾	
Module E dynamique ⁽¹⁾	43 N/mm ²	DIN 53513 ⁽²⁾	
Module de cisaillement statique ⁽¹⁾	1,93 N/mm ²	DIN 53513 ⁽²⁾	pré-charge: 3,0 N/mm ²
Module de cisaillement dynamique ⁽¹⁾	4,0 N/mm ²	DIN 53513 ⁽²⁾	pré-charge: 3,0 N/mm ² , 10 Hz
Résistance à la compression	2,3 N/mm ²		pour une déformation de 10%
Déformation permanente après compression	< 5%	DIN EN ISO 1856	50%, 23°C, 70 h, 30 min. après relâchement de la charge
Température d'utilisation	-30 à +70 °C		
Température extrême	+120 °C		
Inflammabilité	classement E / EN 13501-1	EN ISO 11925-1	normalement ininflammable

⁽¹⁾ Mesuré par la limite supérieure du secteur de performances statiques

⁽²⁾ Mesure d'après la norme DIN 53513

Toutes les indications et données présentées s'appuient sur le niveau actuel de nos connaissances. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserves de modifications.

Courbe de déflexion

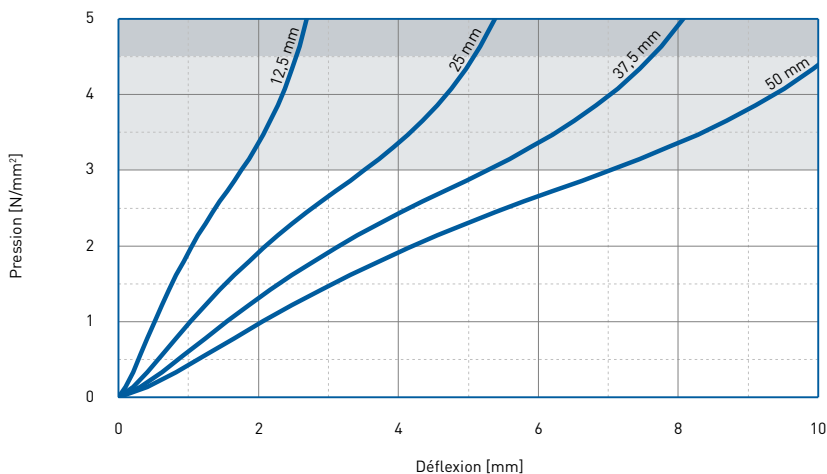


Contrôle entre des plaques d'acier plates et parallèles (avec toile abrasive/grain K120), enregistrement au 3^{ème} cycle, contrôle à température ambiante.

Vitesse d'essai:
 $v = 0,2 \text{ N/mm}^2 / \text{s}$

Facteur de forme $q = 3$

Module d'élasticité

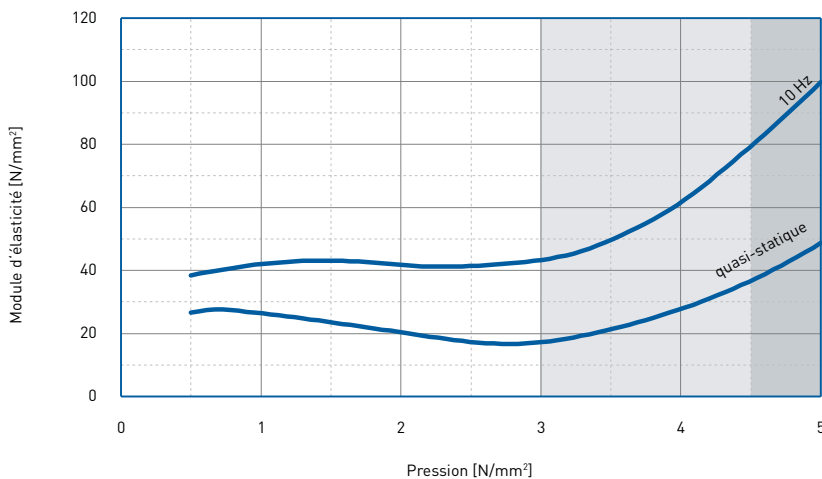

Essai dynamique:

Excitation avec une amplitude de vibration de $\pm 0,11 \text{ mm}$ pour 10 Hz


Module d'élasticité quasi-statique:

Tangent de la courbe de déflexion

Mesure d'après la norme DIN 53513

Facteur de forme $q = 3$

Fréquences propres

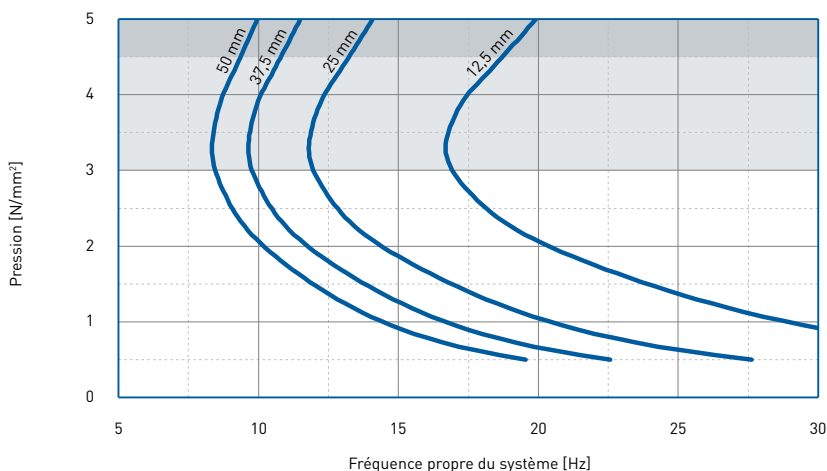

Fréquences propres d'un système vibratoire à un degré de liberté, comprenant une masse rigide et un appui élastique en PURASYS **vibradyn** HL 3000 sur structure rigide.

Facteur de forme $q = 3$

DISCLAIMER:


Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG PuraSys ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits PURASYS **vibrafoam** au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technique et commerciale est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.

La fiche technique données n'est pas soumise à un service d'actualisation! Toutes les informations sont sans garantie. La dernière version de ce document est disponible sur www.kraiburg-purasys.com


Valeurs de correction pour différents facteurs de forme

Pression 3,0 N/mm², facteur de forme $q = 3$


Domaine d'application statique

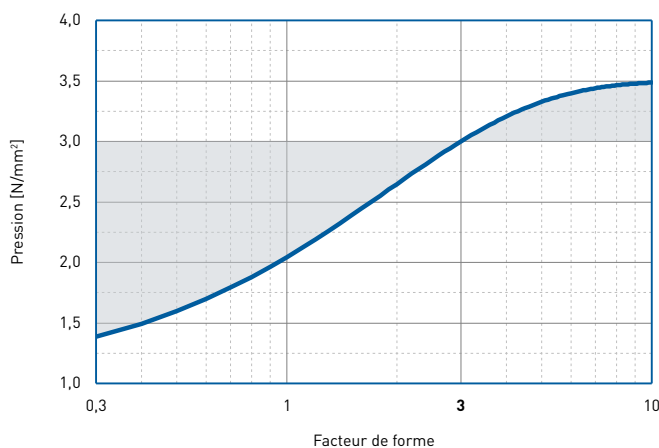


Déflexion

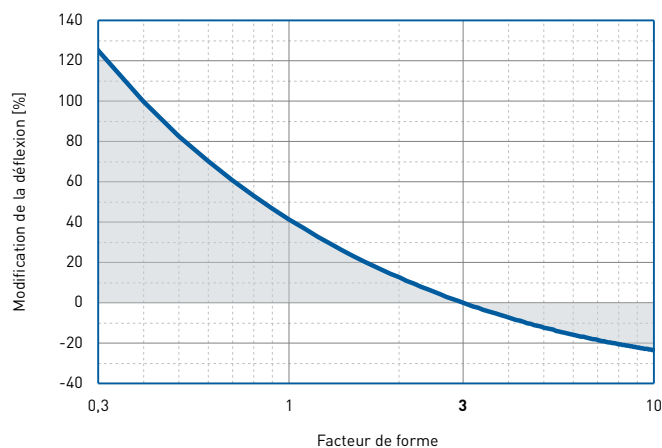

Module d'élasticité dynamique à 10 Hz

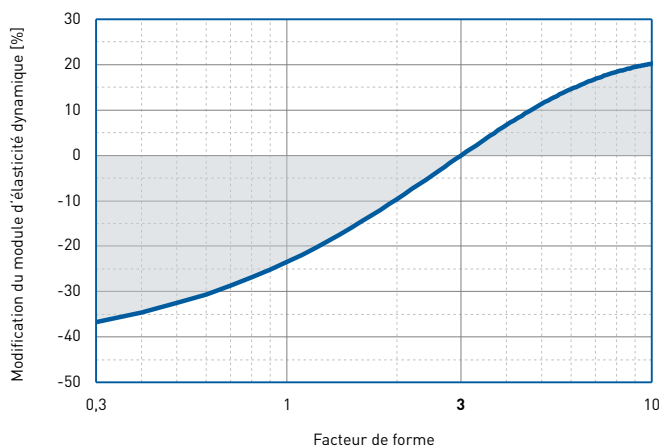

Fréquences propres

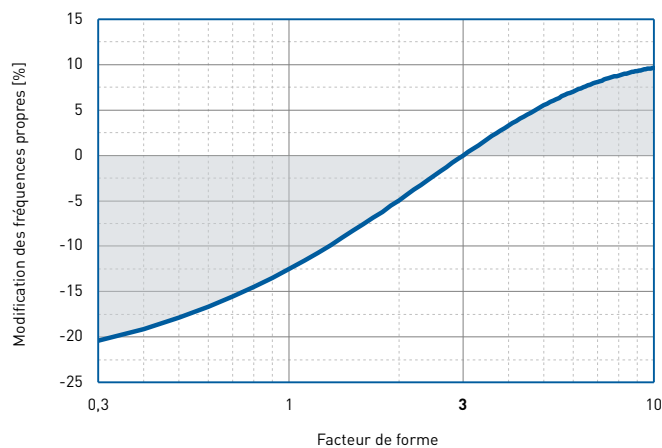

DISCLAIMER:

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG PuraSys ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits PURASYS **vibradyn** au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technique et commerciale est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.

La fiche technique données n'est pas soumise à un service d'actualisation! Toutes les informations sont sans garantie.
La dernière version de ce document est disponible sur www.kraiburg-purasys.com